


足利ガス(株) 平成28年度電源構成
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

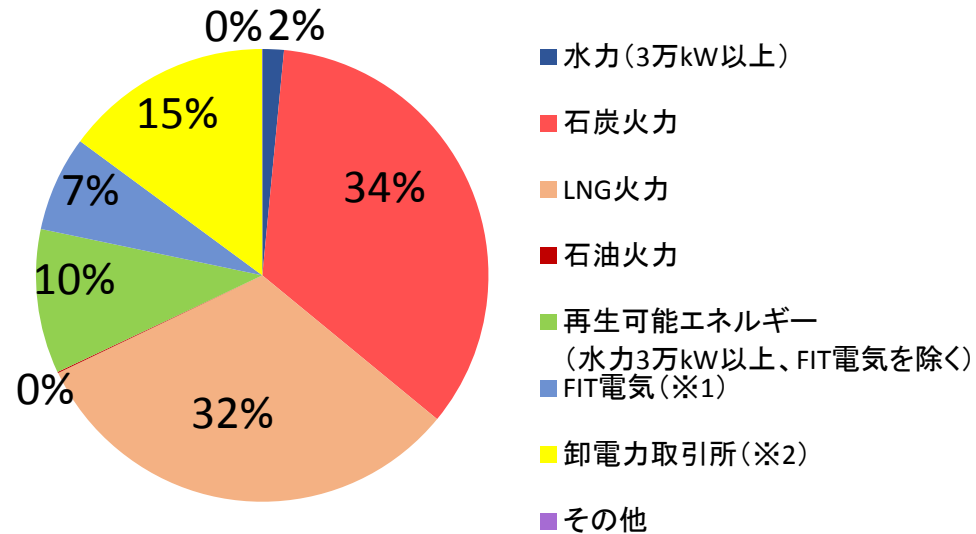

(※1)当社がこの電気を調達する費用の一部は、当社のお客さま以外の方も含め、電気をご利用の全ての皆さまから集めた賦課金により賄われており、この電気のCO2排出量については、火力発電なども含めた全国平均の電気のCO2排出量を持った電気として扱われます。

(※2)この電気には、水力、火力、原子力、FIT電気、再生可能エネルギーなどが含まれます。

(※3)他社から調達した電気については、以下の方法により電源構成を仕分けています。

- ①一般送配電事業者からインバランス供給された電気については、各社の平成28年の電源構成に基づき仕分けています。
- ②他社から調達している電気の一部で発電所が特定できないものについては、「その他」の取り扱いとしています。

(※4) 当社の平成28年度のCO2排出係数(調整後排出係数)は、0.516 [kg-CO2/kWh]です。